



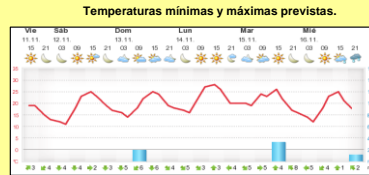

INFORME de PROGRAMACION SEMANAL

ABASTECIMIENTO PROGRAMADO DE LA DEMANDA DEL S.I.N. PARA TODA LA SEMANA Y PRONÓSTICO DE TEMPERATURA


SEMANA 46 - 2016

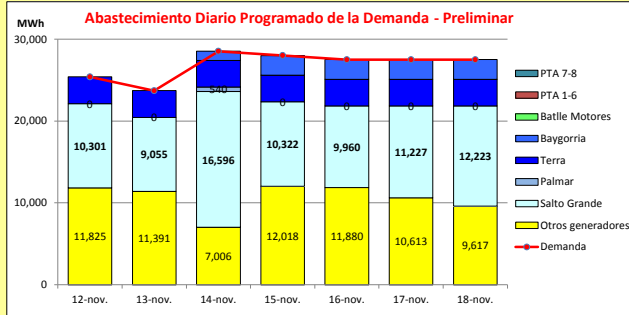

Demanda S.I.N. Programada (total semanal): **188,130 MWh**


Generación Térmica (MWh)	Por Central	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov	18-nov
Central Battle	0	0	0	0	0	0	0	0
• Motores	0	0	0	0	0	0	0	0
Central La Tablada	0	0	0	0	0	0	0	0
Central P. del Tigre PTA 1-6	0	0	0	0	0	0	0	0
Central P. del Tigre PTA 7-8	0	0	0	0	0	0	0	0
Generación Hidráulica (MWh)	Por Central							
C.G. Terra	22,832	3,264	3,264	3,264	3,260	3,260	3,260	3,260
C. Baygorria	10,724	0	0	1,124	2,400	2,400	2,400	2,400
C. Palmar	540	0	0	540	0	0	0	0
C. Salto Grande	79,684	10,301	9,055	16,596	10,322	9,960	11,227	12,223
Importación (MWh)	Por País							
Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0
• Contingente	0	0	0	0	0	0	0	0
Brasil	0	0	0	0	0	0	0	0
• Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0
• Melo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Generadores (MWh)								
Biomasa+Eólica+Solar FV	74,350	11,825	11,391	7,006	12,018	11,880	10,613	9,617
TOTAL S.I.N. (MWh)	188,130	25,390	23,710	28,530	28,000	27,500	27,500	27,500
Exportación (MWh)								
Argentina / Brasil	0	0	0	0	0	0	0	0

EVOLUCIÓN PROGRAMADA de los EMBALSES (Dr.G.Terra, Constitución y Salto Grande)

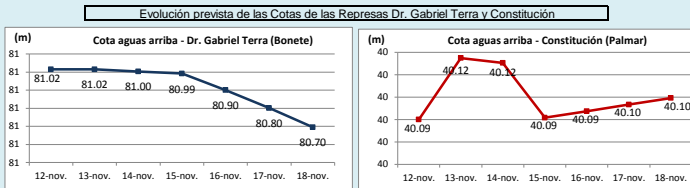

Represa	Cota Inicial m	Cota Final m
Terra	81.00	80.70
Baygorria	54.34	54.14
Palmar	39.94	40.10
SGU	35.46	36.24

Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70.00	80.70
Baygorria	53.00	54.50
Palmar	36.00	40.00
Salto Grande	30.00	35.00

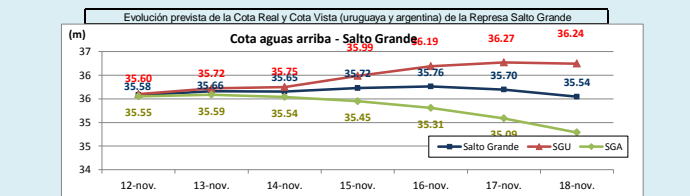

Represa	Turbinado m ³ /s	Aportes m ³ /s	Vertido m ³ /s
Terra	628	528	523
Baygorria	517	0	671
Palmar	12	0	1,093
Salto Grande	2,489	6,029	381

OBSERVACIONES
 No hay previsiones de precipitaciones de relevancia para la semana entrante.
 Se estima que Salto Grande cierre vertederos el próximo martes.
 Una vez finalizado el relevamiento de la cuenca de Terra se volverá rápidamente a la cota 80 m.
 Se mantiene el riesgo de vertimiento en todo el SIN durante toda la semana.

DISPONIBILIDAD DE MAQUINAS

	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	f.disp. fortuita	f.disp. semana	Unidad (MW)
Motores	0	0	0	0	0	0.80	0.80	10
CTR	0	0	0	0	0	0.75	0.50	100
PTA 1-6	0	0	0	0	0	0.75	0.85	48
Terra	0	0	0	0	0	0.99	0.91	37
Baygorria	0	0	0	0	0	0.99	0.94	34
Palmar	0	0	0	0	0	0.99	0.75	109
S. Grande	0	0	0	0	0	0.99	1.87	133
Arg. Fuel Oil	0	0	0	0	0	1.00	1.30	130
Arg. Gas Oil	0	0	0	0	0	1.00	0.39	78
Bras. Rivera	0	0	0	0	0	0.90	1.00	70
Bras. Garabí	0	0	0	0	0	0.00	1.00	280
UPM+Gen.Dist.	0	0	0	0	0	0.90	1.00	220
PTA 7-8	0	0	0	0	0	0.90	0.50	48

Unidades disponibles: 0 (rojo), >0 y <1 (naranja), 1 (verde), 2 (verde), 3 (verde), 4 (verde), 5 (verde), 5.5 (verde), 6 (verde), 6.5 (verde), 7 (verde), 8 (verde)

OBSERVACIONES
 La unidad 5 de Motores CB estará indisponible el resto del año por problemas con el alternador, la unidad 4 se encontrará en mantenimiento programado desde el 7/11 al 15/12 y la unidad 8 del 18/10 al 15/11.
 La unidad 1 de la central CTR se encuentra en mantenimiento programado desde el 29/08 al 02/12.
 El mantenimiento programado de la unidad 8 de CTM se realizará desde el 14/11/16 hasta el 11/2/17.
 Desde el 14/11 hasta el 18/11 se realizará el mantenimiento programado de la unidad 3 de Palmar.
 Desde el 14/11 hasta el 20/11 la unidad 1 de PTI estará INDP por cambio en los álabes del compresor; la unidad 3 desde el 21/11 hasta el 27/11 por cambio de álabes en el compresor.